

شماره ۱۸/۶۶۴۵۹۸
تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۲
پیوست

تایید



سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزیستی استان خوزستان
اداره بهزیستی شهرستان دزفول

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی شهرستان دزفول

سلام علیکم؛

احتراما به پیوست نامه شماره ۹۲۲/۰۰/۲۸۳۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ بهزیستی استان خوزستان در خصوص پیگیری دادستان محترم استان جهت مناسب سازی بعنوان مطالبات عامه در ششمین جلسه کارگروه صیانت از حقوق عامه خواهشمند است دستور فرمایید کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی و خصوصی و همچنین مراکز تابعه در سطح استان نسبت به مناسب سازی و رفع نواقص بر اساس چهارنماگر (ورودی - سطح شیب دار - آسانسور - فضای بهداشتی) دستور فرمایید مطابق چک لیست پیوستی اقدام و نتیجه را جهت اعلام به دادستان محترم به دبیرخانه مناسب سازی مستقر در این اداره ارسال نمایند.




سعید ایشاری

سرپرست اداره بهزیستی شهرستان دزفول
سازمان بهزیستی کشور
اداره کل بهزیستی استان خوزستان
اداره بهزیستی شهرستان دزفول

شماره : ۹۲۲/۰۰/۲۸۳۷۱

تاریخ : ۱۴۰۰/۸/۱۰

ساعت : ۱۱:۲۲

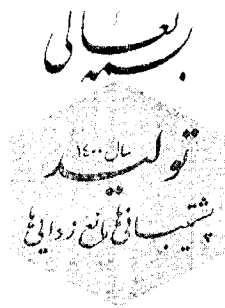

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی

معاونت محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی

سلام علیکم

احتراما "با توجه به پیگیری دادستان محترم استان درخصوص مناسب سازی بعنوان مطالبات عامه در ششمین جلسه کارگروه صیانت از حقوق عامه خواهشمنداست دستور فرمائید کلیه مراکز درمانی و بیمارستانهای دولتی و خصوصی و همچنین مراکز تابعه در سطح استان نسبت به مناسب سازی و رفع نواقص براساس چهار نماگر (ورودی - سطح شیب دار - آسانسور - فضای بهداشتی) مطابق چک لیست پیوستی اقدام و نتیجه را جهت اعلام به دادستان محترم به دبیرخانه مناسب سازی مستقر در این اداره کل ارسال نمائید.

غلامرضا صدیق راد

مدیرکل بهزیستی استان خوزستان

آدرس : اهواز - کد پستی : ۶۱۵۵۶۷۳۳۳۳ - اداره کل بهزیستی - کد پستی : ۶۱۵۵۶۷۳۳۳۳ - شماره تماس :

۲۲۷۶۸۳۲۴-۲۲۷۶

موبایل : ۰۹۱۲۷۶۸۳۲۴ - Email : knzbonzicdy@gmail.com - کس : ۲۲۷۶۸۳۲۴

نماگر اول : مناسب بودن ورودی ساختمان ها جهت تردد جانوران و معمولان

ردیف	ضمونایا لازم الاجرا	امتیاز دستگاه	امتیاز
۱	مسیر عبور از خیابان به پیاده رو برای افراد دارای معلولیت مانع است .		۰.۸
۲	مسیر عبور از پیاده رو به ورودی ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است .		۰.۸
۳	مسیر عبور از ورودی به پارکینگ برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است .		۰.۸
۴	مسیر عبور در تمامی فضاهای ساختمان برای افراد دارای معلولیت بدون مانع است (افقی و عمودی)		۰.۸
۵	حداقل عرض پارتشو درب ورودی ۱۰۰ سانتی متر است .		۰.۶
۶	مبله دستگرد در طرفین پله نصب شده است (افقیتر مبله دستگرد بین ۴ تا ۴ سانتی متر و فاصله بین مبله دستگرد از دیوار حداقل ۴ سانتی متر و ارتفاع مبله دستگرد از کف ۸۵ سانتی متر است)		۰.۶
۷	علائم حسی در کف، قبل از ورود به قفسه پله و در باگرد ها برای هشدار به نابینایان و کم بینایان وجود دارد یا برای هشدار به افراد دارای محدودیت بینایی رنگ بین پاگرد و پله های بالایی و پایینی متضاد باشد.		۰.۶

توضیحات : در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود .

بعضان مثال : چنانچه چند سطح شیبدار در ساختمان موجود است، می بایست همگی مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس معدل گیری شود.

در صورت وجود راه جداگانه (غیر از ورودی اصلی) برای افراد دارای معلولیت ، می بایست مسیر حرکت و ورودی با علامت ویژه معمولین مشخص و به فرد معمول اطلاع رسانی شود.

نماگر دوم : مناسب بودن فضاهای بهداشتی ساختمان ها جهت استفاده جانوران و معمولان

ردیف	ضمونایا لازم الاجرا	امتیاز دستگاه	امتیاز
۱	دسترسی به سرویس بهداشتی بدون مانع است.		۱.۲۵
۲	حداقل اندازه فضای سرویس بهداشتی ۱۵۰×۱۷۰ سانتی متر است.		۰.۷۵
۳	درب سرویس بهداشتی، کتویی و یا رو به بیرون باز شده است .		۰.۷۵
۴	درب سرویس بهداشتی، مجهز به دستگرد کمکی افقی است .		۰.۵
۵	مبله های دستگرد کمکی، بصورت عمودی و با فاصله ۳۰ سانتی متر از دیوار کاسه توالت بر روی دیوار مجاور نصب شده است.		۰.۷۵
۶	دامنه نوسان نصب مبله های عمودی ۱۲۰ تا ۸۰ سانتی متر از کف است .		۰.۷۵
۶	شیرهای سرویس بهداشتی (توالت و روشویی) از نوع آهنی بوده و به راحتی باز و بسته می شوند.		۰.۷۵
۷	رنگ اخیر در ارتفاع ۱۲۰ سانتیمتر در کلیه فضاهای بهداشتی نصب شده است.		۰.۲۵

توضیحات :

۱- در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود.

۲- در صورت عدم وجود سرویس بهداشتی قرینگی بابت ، نمای دوم (سرویس بهداشتی) مورد ارزیابی قرار نگرفته و امتیاز آن صفر پانچا شود.

۳- وجود سرویس بهداشتی قرینگی مجزا و قابل استفاده برای اقایین و خانمها ضروری است .

نماگر سوم (الف) : مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ... تخمیان ها جهت استفاده جانوران و معمولان

سطح شیبدار

ردیف	امتیاز دستگاه	امتیاز	امتیاز
۱	حداقل عرض سطح شیبدار ۱۲۰ سانتیمتر است .		۱
۲	سطح شیبدار تا ۳ متر طول و با عرض حداقل ۱۲۰ سانتی متر، حداکثر دارای شیب ۸ درصدی است .		۱
۴	در سطوح شیبدار بیش از ۳ متر طول (تا حد مجاز ۹ متر) به ازای هر متر افزایش طول، ۵ سانتیمتر به عرض مفید آن افزوده شده و ۰.۵ درصد از شیب آن کاسته شده است.		۰.۸
۴	در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از ۲۵ سانتیمتر را طی کند و طول افقی آن بیش از ۱۸۵ سانتیمتر باشد، مبله دستگرد در طرفین سطح شیبدار در فاصله ۱۲۰ سانتی متر موجود است .		۱
۵	حداقل ایعاد پاگرد سطح شیبدار ۱۵۰×۱۵۰ سانتی متر است .		۰.۶
۶	کف سطح شیبدار غیر لغزنده، ثابت، سخت و صاف است.		۰.۶

توضیحات :

۱- در صورتی که ساختمان هم سطح باشد این شاخص مشمول گزینیه عدم مصداق می شود.

۲- در صورت وجود چند مورد از یک نماگر، معدل گیری شود .

نماگر سوم (ب) مناسب بودن سطح شیبدار یا بالابر ساختمان ها جهت استفاده جانپازان : مبولان «بالابر»

امتیاز	امتیاز دستگاه	نمای سوم (ج) «بالابر شیبدار»	ردیف
۱.۵		حداقل ابعاد بالابر ۹۰*۱۲۰ سانتی متر است .	۱
۱		کلیه قطعات بالابر اعم از سیمه ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است .	۲
۱.۲۵		سطح کف بالابر کاملاً غیر خوردنه و سخت است .	۳
۱.۲۵		برای تغییرات سطح بیش از ۱۲۰ سانتیمتر، بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد .	۴

۱-۱- ابر ازربانی نماگر سوم (الف) رعایت نکات ذیل ضروری است .
 ۱-۳-۱- در ازربانی سطح شیبدار و بالابر، ازرباب ، مجاز به ازربانی فقط یکی از دو نماگر سوم الف و ب می باشد .
 ۱-۳-۱- ازربانی از بالابر بخالی سطح شیبدار در صورتی مجاز است که اختلاف سطح حد اکثر ۲ متر باشد .
 ۱-۴-۱- چنانچه امکان بهره مندی از سطح شیبدار و بالابر نباشد، ازربانی از بالابر شیبدار بر اساس «نماگر سوم (ج)» بالابر شیبدار» پلان منع است .

نماگر سوم (ج) «بالابر شیبدار»

امتیاز	امتیاز دستگاه	نمای سوم (ج) «بالابر شیبدار»	ردیف
		ضوابط لازم الاجرا	
۱		عرض بالابر ۹۰ سانتی متر و حداقل طول آن ۱۲۰ سانتی متر است	۱
۱		کلیه قطعات بالابر اعم از سیمه ها و ستون ها دارای پوشش مناسب است .	۲
۱		سطح کف بالابر کاملاً غیر خوردنه و سخت است .	۳
۱		برای تغییرات سطح بیش از ۱۲۰ سانتی متر، بالابر در یک فضای بسته با درهای مناسب برای ورود و خروج قرار دارد .	۴
۱		بالابری که در کنار دیوار یا گکل نصب شده است، مانعی برای عرض خروجی یا گکل به حساب نمی آید .	۵

مختلور از بالابر شیبدار :

این بالابر ها برای جابجایی ویلچر در راه پله ها و سطوح شیبدار دارای انحنای خمیدگی طراحی شده اند . به گونه ای که قابل نصب در فضاهای کوچک و همچنین قابل استفاده در محیط داخلی و بیرونی اماکن عمومی است .

نمای چهارم : مناسب بودن آسانسور ها جهت استفاده جانپازان و مبولان

ضوابط لازم الاجرا

امتیاز	امتیاز دستگاه	ردیف
۱.۲		۱ کف آسانسور با ورودی خم سطح است .
۰.۸		۲ حداقل عرض مفید درب آسانسور ۸۰ سانتی متر است .
۰.۸		۳ حداقل ابعاد مفید اتاقک ۱۱۰ * ۱۳۰ سانتیمتر است
۰.۴		۴ دکمه های طبقات در داخل و خارج آسانسور مجزا به خط طول است .
۰.۵		۵ ارتفاع دکمه های کتبی کننده در خارج و داخل اتاقک ۱۲۰ تا ۱۶۰ سانتی متر از کف است .
۰.۸		۶ حداقل فضای انتظار در جلوی آسانسور ۱۵۰ * ۱۵۰ سانتیمتر است .
۰.۵		۷ آسانسور با علامت صوتی و بصری ، به مشخص کننده موقعیت طبقات، مجهز است .

- ۱-۱- در صورت عدم نیاز به آسانسور (ساختمان یک طبقه) این شاخص مشمول گریه عدم اعتبار می باشد .
- ۱-۳-۱- چنانچه امکان بهره مندی از آسانسور در نماگر چهارم نباشد، ازربانی از بالابر شیبدار بر اساس «نماگر سوم (ج)» بالابر شیبدار» پلان منع است .
- ۱-۴-۱- در هر صورت، ازرباب می تواند حداکثر ۴ شاخص را مورد ازربانی قرار دهد .